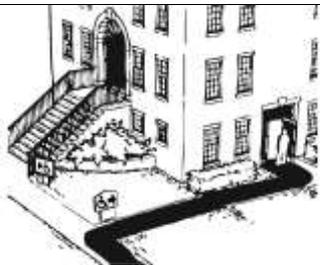
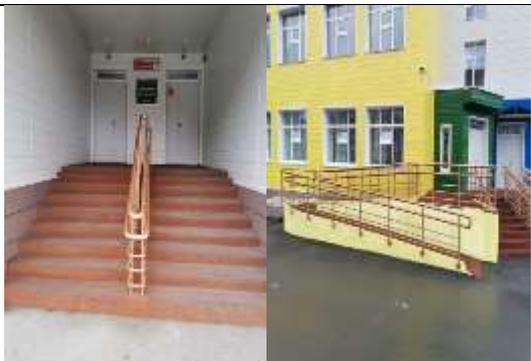
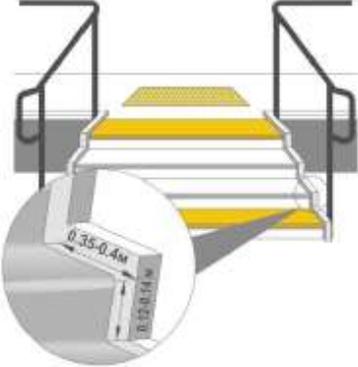


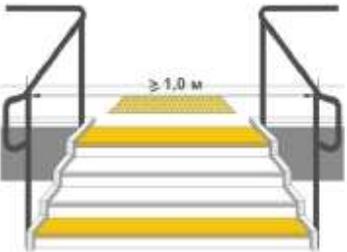
Раздел 2. Входы в здание.

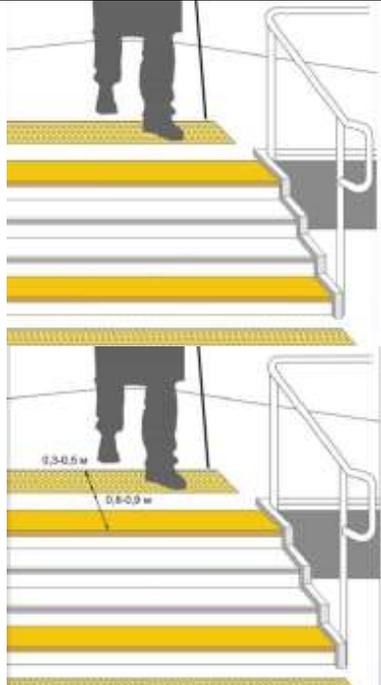
Общие требования к зоне

2.1.	Доступен ли главный вход в здание? К,О,С	Да Осмотр:			Соответствует
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? К,О,С Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г	Да Да	 		Соответствует

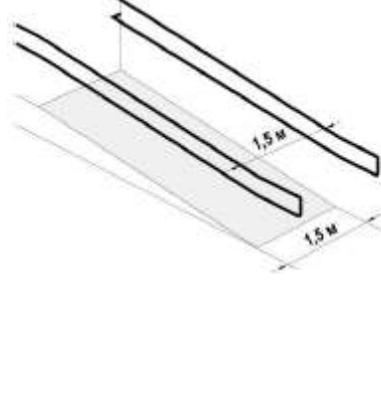
Лестница наружная

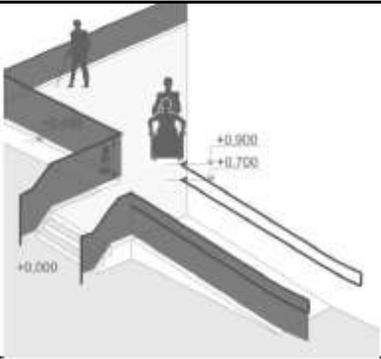

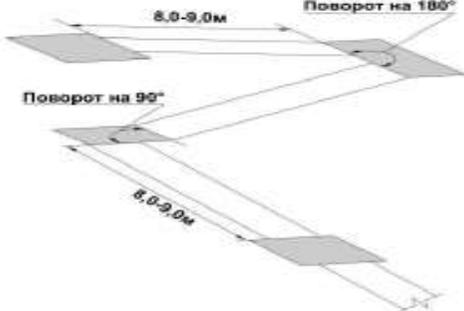
<p>2.3</p>	<p>Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. О,С</p>	<p><input type="checkbox"/> Да Осмотр:</p>			
<p>2.4.</p>	<p>Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С</p>	<p><input type="checkbox"/> Да Измерение:</p>			<p>Соответствует</p>

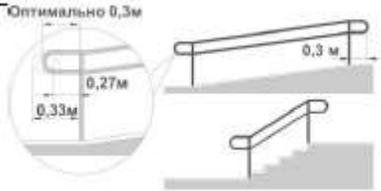
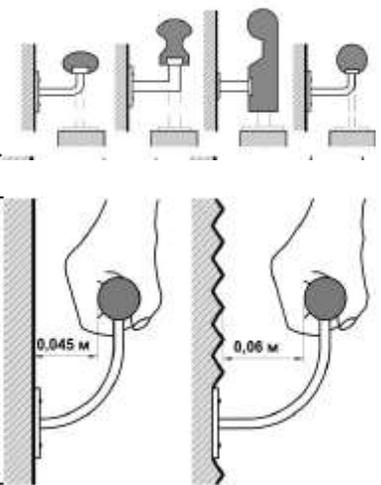
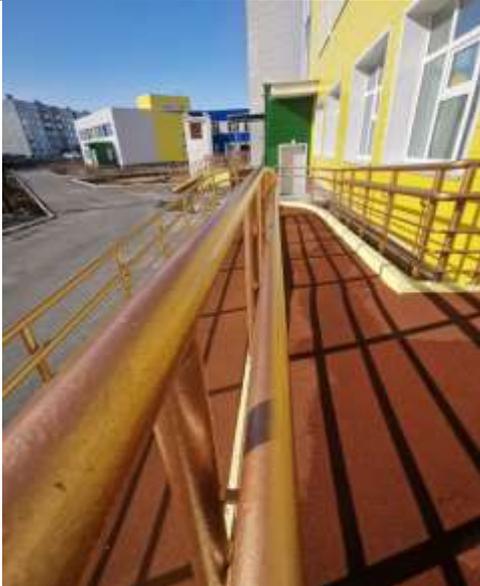
<p>2.5.</p>	<p>Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С</p>	<p><input type="checkbox"/> Да Измерение:</p>			<p>Соответствует</p>
<p>2.6.</p>	<p>Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м . О,С</p>	<p><input type="checkbox"/> Да Измерение:</p>			<p>Соответствует</p>

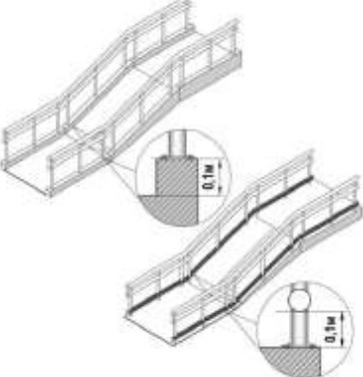
<p>2.7.</p>	<p>Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.</p> <p>С</p> <p>Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м .</p> <p>С</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет Осмотр:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет Измерение:</p>			<p>Соответствует</p>
-------------	---	--	--	---	----------------------

Пандус (наружный)

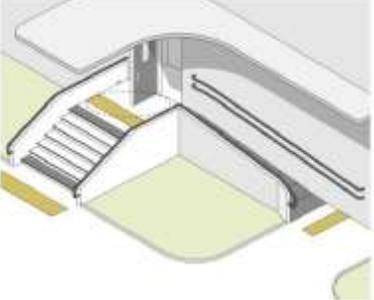
<p>2.8</p>	<p>Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса .</p> <p>К,О,С</p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p>			<p>Соответствует</p>
------------	---	------------------------------------	---	--	----------------------

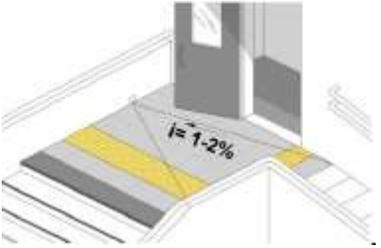
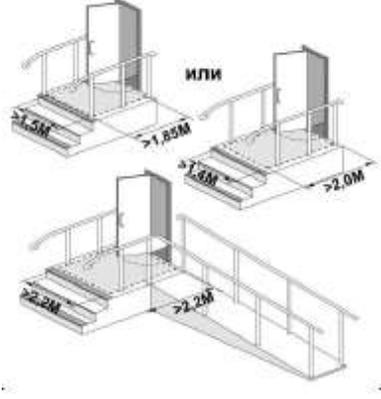
2.9	<p>Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15). К,О,С</p>	<input type="checkbox"/> Да			Соответствует
2.10	<p>Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,О,С</p>	<input type="checkbox"/> Да Измерение:			Соответствует
2.11	<p>Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса К,О,С</p>	<input type="checkbox"/> Да Измерение:			Соответствует

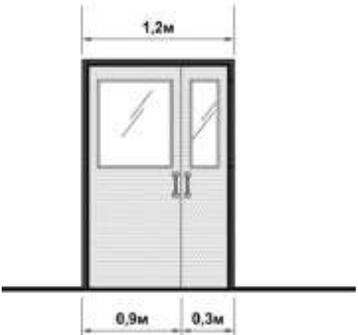
2.12	<p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение К,О,С</p>	<input type="checkbox"/> Да Измерение:			Соответствует
2.13	<p>Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м</p> <p>Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,О,С</p>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Измерение:			Соответствует

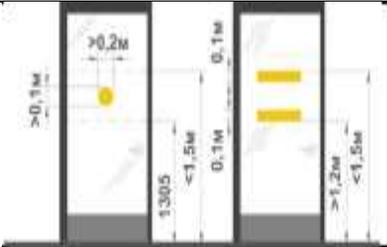
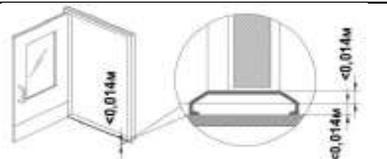
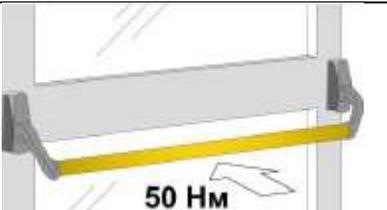
2.14	Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м К	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:		Не предусмотрены проектом	
------	---	---	--	---------------------------	--

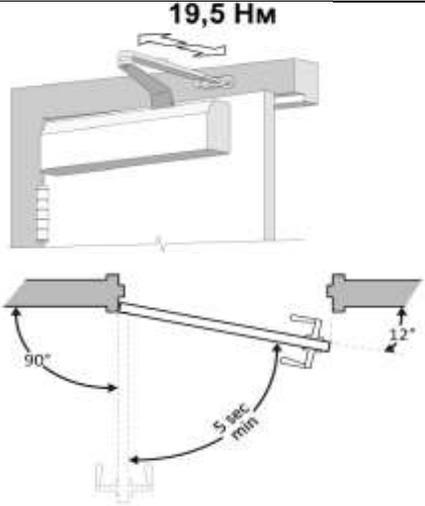

Входная площадка (перед дверью)

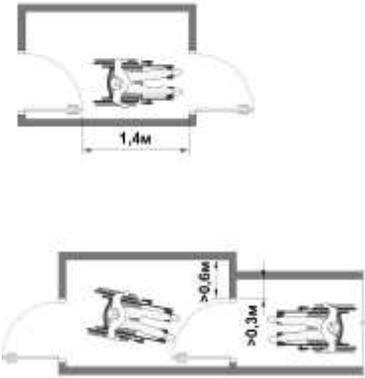
2.15	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия .	Да Осмотр:			Соответствует
------	---	---------------	--	---	---------------

2.16	<p>Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% К,О,С,Г</p>	<p>Да Осмотр:</p>			
2.17	<p>Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0м или 1,5x1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м К,О</p>	<p>Да Измерение: Да Измерение:</p>			Соответствует
Дверь (входная)					

2.19	<p>Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.</p> <p>К,О</p>	<p>Да измерение</p>			<p>Соответствует</p>
2.20	<p>Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня.</p> <p>К</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет Осмотр:</p>		<p>Смотровые панели отсутствуют</p>	
2.21	<p>Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня.</p> <p>К</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет Осмотр:</p>		<p>Смотровые панели отсутствуют</p>	

2.22	<p>Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м</p> <p>С</p>	<p>Нет Осмотр:</p>		<p>Прозрачные полотна на дверях отсутствуют</p>	
2.23	<p>Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 К</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Нет порогов</p>			<p>Соответствует</p>
2.24	<p>Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать 50 Нм. К,О</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Нет Измерение:</p>			<p>Соответствует</p>

2.25	<p>Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм</p> <p>Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов К,О</p>	<p>Да Измерение:</p> <p><input type="checkbox"/> Да Измерение:</p>			Соответствует
2.26	<p>Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. К</p>	<p>Да Измерение:</p>			Соответствует

2.27	<p>Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь.</p> <p>Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м. К</p>	<p>Да Измерение:</p> <p>Да Измерение:</p>			Соответствует
2.28	<p>Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. К,О,С,Г</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Нет Осмотр:</p>		Отсутствует	