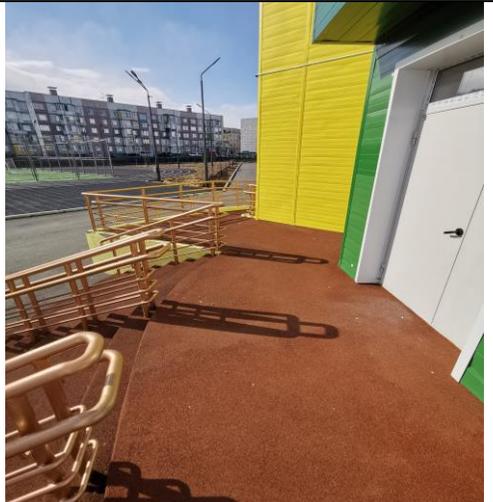


4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).

4.1.	<p>Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН К,О,С,Г</p>	Нет	 <p>Высота окна 0,7-0,8м</p>	<p>При появлении учащихся МНГ будет организовано специально выделенное место (парта для МНГ)</p>	
4.2	<p>Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками К,О,С,Г</p>	Да	 <p>270 мм 50 мм КОМНАТА ДЛЯ ОТДЫХА Высота точек 0,7 мм, диаметр - 1,5 мм</p>		Соответствует

4.3.	<p>Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.</p> <p>При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для перемещения МГН.</p> <p>К</p>	Да			Соответствует
4.4	<p>Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)</p> <p>К,О,С,Г</p>	<input type="checkbox"/> Да		По мере необходимости (появление учащихся с МНГ)	Соответствует
4.5	<p>При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам</p> <p>К,О</p>	<input type="checkbox"/> Да Измерение:		По возможностям проекта и наличию учащихся МНГ	Соответствует

4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 К,О,С,Г	<input type="checkbox"/> Да Измерение:			Соответствует
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола К,О	<input checked="" type="checkbox"/> Нет		Проектом образовательного учреждения не предусмотрены розетки располагающиеся на данной высоте. Для детских учреждений ГОСТ – 1,8м	