





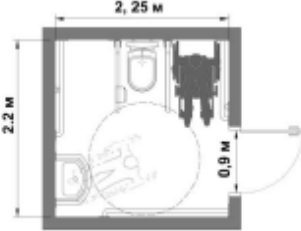








## 5. Санитарно-гигиенические помещения.




### Туалетные комнаты и кабины.


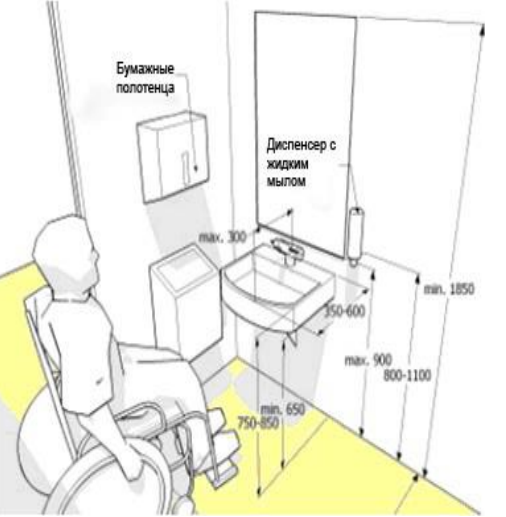

5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей. К,О,С,Г	Да			Соответствует
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. К,О	Да			Соответствует

5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-К	Да Измерение:			Соответствует
5.5	Двери должны открываться наружу. К,О	Да			Соответствует
5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. К,О	Да Осмотр:			Соответствует

5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. К,О	Нет Измерение:			Соответствует
5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины К,О	<input checked="" type="checkbox"/> Нет Осмотр:		Конструкция здания (гипсокартонные стены) не позволяют использовать навесных унитазов со спинкой.	
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи К,О	Да			Соответствует

<p>5.11</p>	<p>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. К,О,С,Г</p>	<p>Да</p>			<p>Соответствует</p>
-------------	---	-----------	---	---	----------------------

5.12	<p>Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). К,О,С,Г</p>	Да			Соответствует
5.13	<p>В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. К,О</p>	Нет		<p>Не соответствует. Замечание передано Застройщику с целью замены в соответствии с требованиями</p>	

5.14	<p>Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. К,О</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет Осмотр:</p>		<p>Отсутствует Имеется обычный слив и дополнительно педаль для слива.</p>	
5.15	<p>Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. К,О Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников. К</p>	<p>Да  Да</p>			<p>Соответствует</p>